

Opasteohjeistus

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

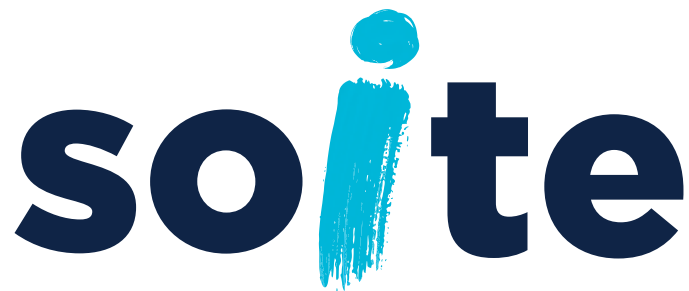

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Opastesuunnitelman valmistaminen (14660)
10.2.2025 - VEDOS05

Opasteiden värit ovat luonnoksessa esimerkin omaisia. Vasta sitten, kun varsinainen opastesuunnitelma tehdään, valitaan millä väreillä kohteisiin ohjataan.

Tämä suunnitelma on tehty käyttäen jo olemassa olevia opastemalleja havainnollistamaan, kuinka käytössä olevat kielet esitetään (suomi ja ruotsi).

SISÄLLYSLUETTELO

POS1 Graafinen ilme ja typografia	3
POS2 Värit	4
POS3 Typografia	6
POS4 Opastetyypit ja esimerkit opasteista	7
POS5 Riippuopasteet	7
POS6 Ovenpieliopastemalli	8
POS7 Seinäkyltti	9
POS8 Seinätaulu	9
POS9 Ulkotaulun päivitys uudella ilmeellä	10
POS10 Opaskartta-infotaulun päivitys	11
POS11 A2 sisääntulon kohdalla seisova opaste	12
POS12 Hissiopasteiden päivitys	13
POS13 Pistekirjoitusopasteet	14
POS14 Symbolitilakyltit asiakastiloihin	15

POS1 Graafinen ilme ja typografia

Opasteiden visuaalinen ilme noudattaa Soiten Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen graafista ohjeistusta.

Logotyyppit

Ensisijainen versio

Soiten logo muodostuu Soite-tekstistä jossa pensselin vetomainen i-kirjain muodostaa samalla ihmishahmon. Logosta käytetään ensisijaisesti vaakaversiota joko lisätekstin kanssa tai ilman. Värien osalta ensisijainen versio logosta on ”ihmishahmo” turkoosilla. Tekstin väri joko tumman sinisellä tai valkoisella.



Toissijainen versio


Soiten logosta on myös yksiväriset versiot, joita tulee käyttää vain jos värillisten logojen käyttö ei ole mahdollista esimerkiksi tumman taustan tai painoteknisten syiden vuoksi.



POS2 Värit

Päävärit




Soiten pääväri on taivaan sininen ja tumman sininen. Näitä värejä käytetään logon lisäksi myös väripinnoilla ja isoissa otsikoissa. Värit ovat AAA-saavutettavia.

	Soiten sininen PMS 282 C CMYK 100 72 0 73 RGB 22 39 74 HEX #16274Ainen		taivas PMS 2915 C CMYK 58 8 0 0 RGB 98 181 229 HEX #62B5E5
---	--	---	--

Tausta- ja lisävärit

Taustaväreinä (ensimmäiset kuusi väriä) Soitella on beige, vaalean sininen, lila, vaalean vihreä, keltainen ja rosa. Taustavärejä käytetään nimensä mukaisesti erilaisilla taustoilla, kuten esim. kuvitusten takana. Tumman punainen ja tumman vihreä ovat lisävärejä, joita käytetään lähinnä silloin, kun tarvitaan tummempia sävyjä.

Lisävärejä voidaan käyttää esimerkiksi kuvituksissa, ppt-esityksien taulukoissa/kaavioissa tai vaikka rikastamaan muuten kokonaisuuksia.

					
höyhen	jää	lila	lehti	rosa	aurinko
PMS 9224 C / 30%	PMS 290 C	PMS 256 C	PMS 5807 C	PMS 488 C	PMS 1215 C
CMYK 13 5 0	CMYK 25 10 0	CMYK 11 24 0 0	CMYK 16 6 31 0	CMYK 0 28 23 0	CMYK 0 7 61 0
RGB 251 248 244	RGB 185 217 235	RGB 214 191 221	RGB 208 209 171	RGB 236 186 168	RGB 251 216 114
HEX #FBF8F4	HEX #B9D9EB	HEX #D6BFDD	HEX #D0D1AB	HEX #ECBAA8	HEX #FBD872

	
torppa	havu
PMS 7622 C	PMS 350 C
CMYK 0 98 77 37	CMYK 74 18 81 62
RGB 147 40 44	RGB 44 82 52
HEX #93282C	HEX #2C5234


POS2 Värit

Rasterit

Rasterivärejä voi käyttää esimerkiksi ppt-pohjien tai nettisivujen taulukoissa tai muissa tilanteissa jossa tarvitaan enemmän variaatiota väreihin.

Huomioi seuraavat ohjesäännöt rastereiden käytössä:

- Kuvitukesta riippuen taustavärinä voidaan käyttää joko 100% tai 75% väriä. Pyritään kuitenkin linjaamaan käytössä taustaväriksi vain yksi väri.
- Käytetään teksteissä vain 100 prosenttisia värejä (eli varmistetaan tekstien vaivaton luettava taustan päällä).
- Ei käytetä tekstin värinä koskaan muita värejä kuin päävärejä tai lisävärejä (muut värit ovat liian haaleita).

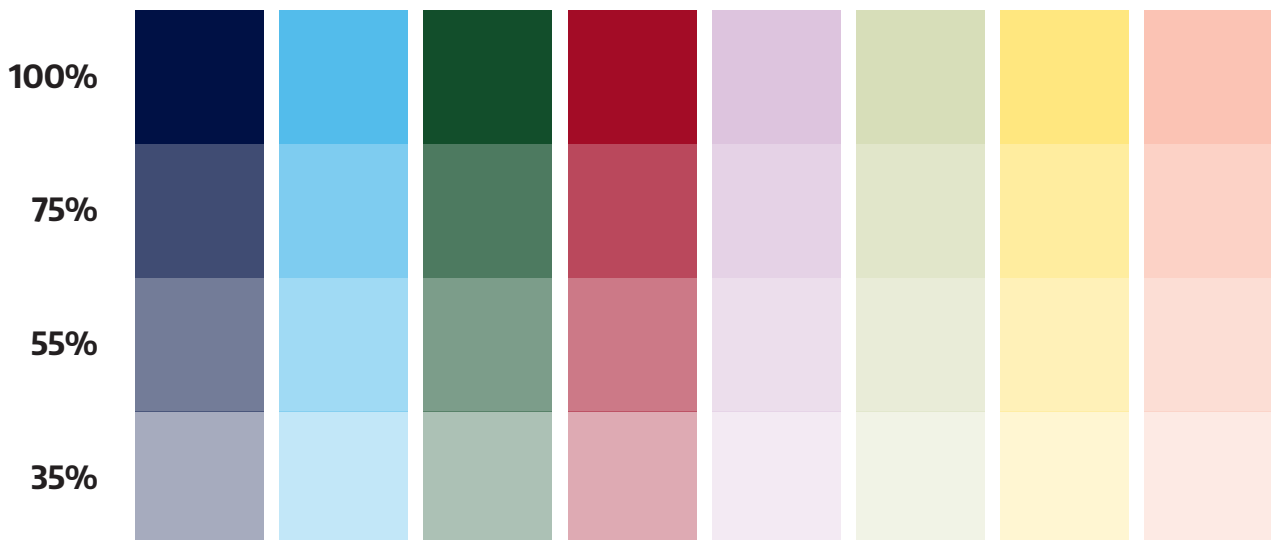

POS3 Typografia

Soitella on ensisijaisesti käytössä kaksi fonttia: Barlow ja Proza Libre, joita käytetään kaikissa printtimateriaaleissa. Molemmat ovat ladattavissa käyttöön ilmaiseksi Google fontsista.

Opasteiden tekstit kirjoitetaan Barlow -fontilla, jonka välistys on 10

Opasteissa käytetään leikkauksia **Bold** / **Bold Italic** / **SemiBold** / **SemiBold Italic**

• suomeksi (Bold- ja SemiBold -leikkaus), ruotsiksi (Bold Italic- ja SemiBold Italic -leikkaus)

Suomeksi:

Barlow / Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
123456789!"#€%&/()=?

Barlow / SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
123456789!"#€%&/()=?

Ruotsiksi:

Barlow / Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
123456789!"#€%&/()=?

Barlow / SemiBold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
123456789!"#€%&/()=?

POS4 Opastetyypit ja esimerkit opasteista

Opasteilla on yhtenäinen ilme Soiten ohjeistuksen mukaisesti. Opasteet täyttävät myös visuaaliselta ilmeeltään esteettömyyden vaatimukset.

Opastekokonaisuuksien värit on yhtenäinen, ja opasteen taustan ja sisällön välisen tummuuskontrastin tulee erottua selkeästi. Tunnusvärejä voidaan käyttää antamaan lisätietoa opaste- tai reittikokonaisuudesta.

Barlowia käytetään ensisijaisesti opasteissa:

- suomeksi (Bold- ja SemiBold -leikkaus)
- ruotsiksi (Bold Italic- ja SemiBold Italic -leikkaus)


POS5 Riippuopasteet

Opastemalli: Riippuopaste, PP+ opasteprofiili

Koko: 1200 mm x 150 mm

Väri: Valkoinen pohja, musta teksti. Tehosteväri kohteen mukaan.

Muuta: 2-puoleinen

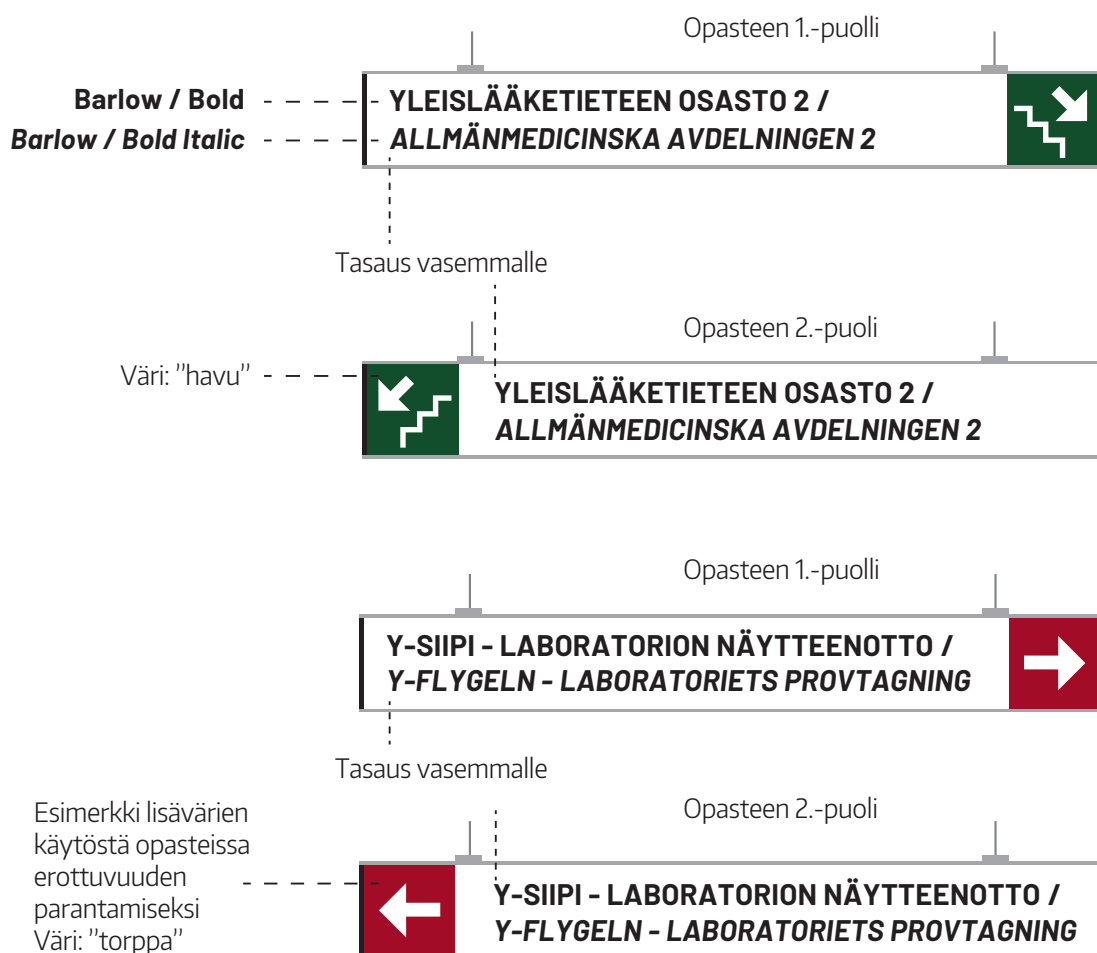

POS5 Riippuopasteet

Opastemalli: Riippuopaste, PP+ opaste Profiili

Väri: Valkoinen pohja, musta teksti. Tehosteväri kohteen mukaan.

Muuta: 2-puoleinen

RÖNTGEN JA ISOTOOPPI / RÖNTGEN OCH ISOTOP	↑	MAGNEETTI / MAGNET	↘
LABORATORIO / LABORATORIUM	↑	HUOLTOKÄYTÄVÄ / SERVICEGÅNG	↘
YHTEISPÄIVYSTYS / SAMJOURN	+	↑	

Tasaus vasemmalle

Tasaus vasemmalle

Esimerkkejä lisävärien
käytöstä opasteissa
erottuvuuden parantamiseksi

POS6 Ovenpieliopastemalli

Opastemalli: Ovenpieliopaste, PP-opaste

Tulosteen koko: 200 mm x 75 mm

Väri: Valkoinen pohja, musta teksti. Tehosteväri kohteen mukaan.



POS7 Seinäkyltti

Koko: 800 mm & 800 mm

Materiaali: Alumiinikomposiitti

- Väri: "torppa"
- Väri: "Soiten sininen"
- Väri: "havu"

Barlow / Bold
Barlow / Bold Italic




Esimerkkejä lisävärien
käytöstä opasteissa
erottuvuuden parantamiseksi

POS8 Seinätaulu

Koko: 1600 mm & 1000 mm

Materiaali: Alumiinikomposiitti

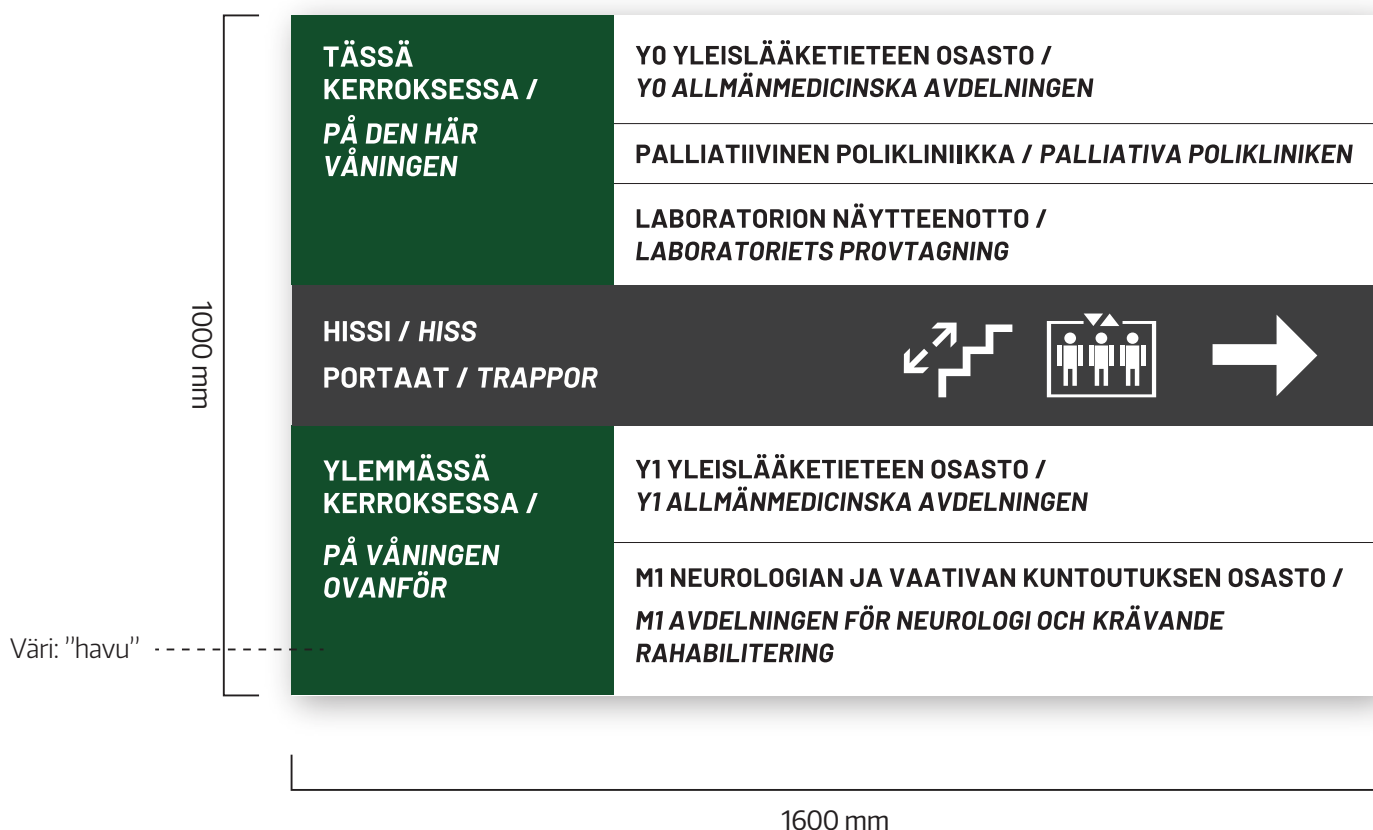

POS10 Opaskartta-infotaulun päivitys

Koko: 1200 mm & 1330 mm

suomeksi
Barlow / Bold

ruotsiksi
Barlow / Bold Italic

2 KERROS / VÄNING	
a2	NAISTENTAUTIT JA SYNNYTYKSEN OS. 3 /
b2	KIRURGISEN OSASTON 7 /
c2	KIRURGISEN OSASTON 10 /
m2	NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA /
k2	TEHO-OSASTO /
	DIALYYSI- JA MUNUAISYKSIKÖ /
KVINNOSJUKKOMAR OCH FÖRLÖSNING, AVD. 3	
KIRURGISKA AVDELNINGEN 7	
KIRURGISKA AVDELNINGEN 10	
POLIKLINIKEN FÖR HJUGSUKKOMAR	
NEUROLOGISKA POLIKLINIKEN	
INTENSIVVÅRD AVDELNING	
DIALYS- OCH NJURENHETEN	
1 KERROS / VÄNING	
a1	NAISTENTAUTITEN POLIKLINIKKA /
i	ÄTTISPOLIKLINIKKA /
	NEUVONTA /
	POTILASTOIMISTO /
b1	PUHETERAPIA /
	KORVA-, NENÄ-, JA KURKKUTAUTITEN
	SILMÄTAUTIT /
c1	MEDISININEN POLIKLINIKKA /
d1	SUU- JA HAMMASSAIRAUKSIEN POLIKLINIKKA /
d1	SYÖPÄTAUTITEN POLIKLINIKKA /
d1	HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA /
e1	KIRURGIAN POLIKLINIKKA /
	KAHVI /
g1	RÖNTGEN JA ISOTOOPPI /
k1	SYDÄNTAUTITEN POLIKLINIKKA /
k1	LEIKKAUS- JA ANESTESIAOSASTO /
m1	NEUROLOGIAN JA VAATIVAN
t1	KUNTOUTUKSEN OSASTO /
t1	HALINTO, AUDITORIUM /
y1	YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO /
POLIKLINIKEN FÖR KVINNOSJUKKOMAR	
MÖDRAPOLIKLINIKEN	
INFORMATION	
PATIENTBYRÅN	
TALITERAPI	
POLIKLINIKEN FÖR ÖRON-, NÄS- OCH	
HALSSJUKKOMAR	
ÖGONSJUKKOMAR	
MEDICISKA POLIKLINIKEN	
POLIKLINIKEN FÖR TAND- OCH MUNSJUKKOMAR	
ONKOLOGISKA POLIKLINIKEN	
HEMATOLOGISKA POLIKLINIKEN	
KIRURGISKA POLIKLINIKEN	
CAFETERIA	
RÖNTGEN OCH ISOTOP	
HJÄRTUNDERSÖKNINGSENHETEN	
OPERATIONS- OCH ANESTESIAVDELNINGEN	
AVDELNINGEN FÖR NEUROLOGI OCH	
KRÄVANDE REHABILITERING	
ADMINISTRATION, AUDITORIUM	
ALLMÄN MEDICISKA AVDELNINGEN	
0 KERROS / VÄNING	
ab0	SAIRAALAPAPI, HILJAINEN HUONE /
b0	MEDISININEN OSASTO 9 /
bc0	KUULOASEMA /
c0	MEDISININEN OSASTO 8 /
c0	SYDÄNPOLIKLINIKKA /
d0	LASTENSAIRAALA /
d0	LASTEN JA NUORTEN POLIKLINIKKA
	LASTEN JA NUORTEN PÄIVYSTYS
	NAISTEN JA LASTEN AVOSAIRAALA /
d0	LASTEN JA NUORTEN OSASTO
	VASTASYNTYNEIDEN TEHO JA VALVONTA /
e0	FYSIATRIA JA KUNTOUTUS /
f0	VÄLINEHUOLTOKESKUS /
g0	JALKATERAPEUTTI /
g0	LOUNASRAVINTOLA /
i0	YHTEISPÄIVYSTYS /
m0	PÄIVYSTYS- JA DIAGNOSTIIKKASASTO /
t0	LOGISTIIKKAKESKUS /
y0	LABORATORION NÄYTTEENOTTO /
y0	YLEISLÄÄKETIETEEN OSASTO /
y0	PALLIATIVINEN POLIKLINIKKA /
y0	GERIATRINEN POLIKLINIKKA /
SUKKUSPRÄST, STILLA RUMMET	
MEDICISKA AVDELNINGEN 9	
HÖRSELSTATION	
MEDICISKA AVDELNINGEN 8	
HJÄRTPOLIKLINIKEN	
BARNSJUKHUS	
POLIKLINIKEN OCH DAGSJUKHUS FÖR BARN	
OCH UNGA, BARN OCH UNGDOMS AKUTEN	
HEMSJUKHUS FÖR BARN OCH MAMMOR	
BARN OCH UNGDOMSAVDELNINGEN	
NYFÖDDAS INTENSIVVÅRD OCH ÖVERVÄKNING	
FYSIATRI OCH REHABILITERING	
INSTRUMENTVÅRD	
FOTTERAPEUT	
LUNCHRESTAURANG	
SAMJOUR	
JOUR- OCH DIAGNOSTIKAVDELNINGEN	
LOGISTIKCENTRAL	
LABORATORIETS PROVTAENING	
ALLMÄN MEDICISKA AVDELNINGEN	
PALLIATIVA POLIKLINIKEN	
GERIATRISKA POLIKLINIKEN	
00 KERROS / VÄNING	
k00	ARKISTO /
p00	MAGNETTI /
	APUVÄLINEKESKUS /
t00	ATK-LUOKKA /
ARKIV	
MAGNET	
HJÄLPMEDELSCENTRAL	
ADB-KLASS	

Lisäväri "lehti" kuvastaa kerrosta, jossa taulu sijaitsee

Väri: "havu"

Väri: "torppa"

Väri: "Soiten sininen"


Väri: "aurinko"

- Opasteissa esimerkkejä lisävärien käytöstä
- Tauluja yht. 3 kpl (Olet tässä -merkintä ja kerroksen väri vaihtuu kerroksesta ja paikasta riippuen)
- suomeksi (Bold -leikkaus)
- ruotsiksi (Bold Italic -leikkaus)

POS11 A2 sisääntulon kohdalla seisova opaste

Yhden lamelin koko: 1200 mm x 150 mm

- Opasteessa esimerkkejä lisävärien käytöstä
- suomeksi (Bold -leikkaus)
- ruotsiksi (Bold Italic -leikkaus)

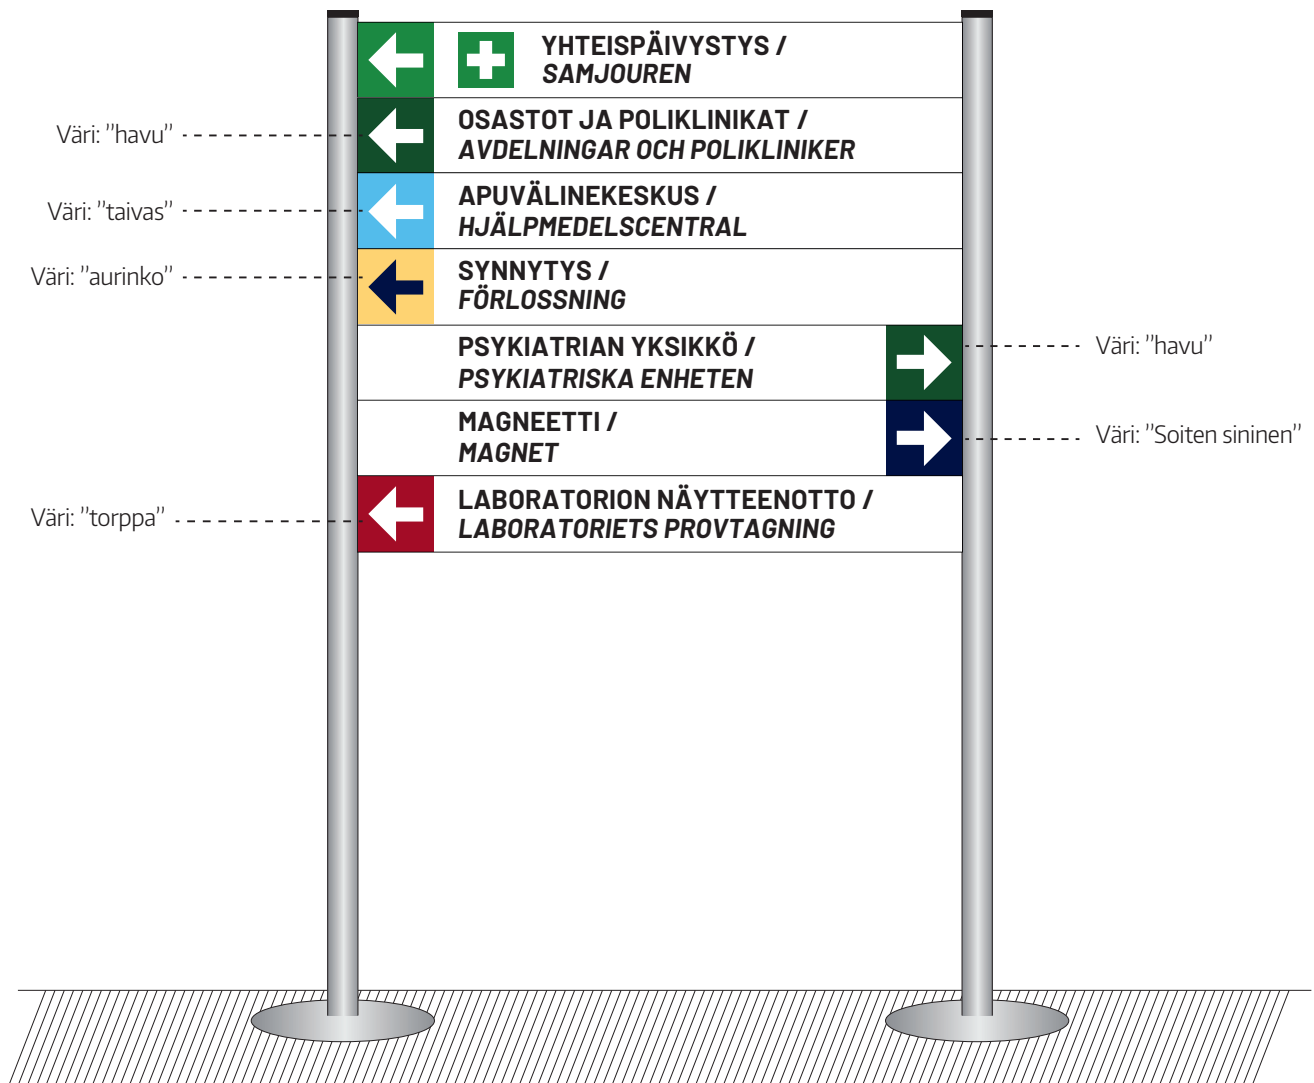

POS12 Hissiopasteiden päivitys

Opastemalli: RB-opasteprofiili

Koko: 320 mm x 450 mm

CV-opasteessa helposti vaihdettava opastepinta

- suomeksi Barlow Bold
- ruotsiksi Barlow Bold Italic

2 KERROS / VÅNING		Väri: "havu"
	KIRURGINEN OSASTO 7 / KIRURGISKA AVDELNINGEN 7	
1 KERROS / VÅNING		
	SILMÄTAUDIT / ÖGONSJUKDOMAR	
	KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN POLIKLINIKKA / POLIKLINIKEN FÖR ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR	
	PUHETERAPIA / TALTERAPI	
0 KERROS / VÅNING		
	MEDISIININEN OSASTO 9 / MEDICINSKA AVDELNINGEN 9	
	KUULOASEMA / HÖRSELSTATION	

- Esimerkkejä lisävärien käytöstä opasteissa
- Lisäväri "lehti"

POS13 Pistekirjoitusopasteet

Tilakyltti (tarvittaessa akryylitasku tilakyltin alle)

Opastemalli: Alumiinikomposiitti, 5 mm pyöristys kulmissa.

Kohotulostus pisteissä, pisteet braille-standardin mukaan.

Koko: 300 mm x 100 mm.

Tekstikoot:

- suomeksi Barlow Bold, ison kirjaimen korkeus 15 mm
- ruotsiksi Barlow Bold Italic, ison kirjaimen korkeus 15 mm
- pistekirjoitus braille-standardin mukaan 27 pt.



2-kielinen tilakyltti

Pisteissä teksti kahdella kielellä:

Toimisto

Kontor


Väri: "Soiten sininen"

Asennus:

Sijainti seinässä oven aukeamispuolella katseen korkeudella. Opasteen yläreuna esimerkiksi 1500 mm korkeudella ja etäisyys karmista 50 mm. Kiinnitys teipillä tai vastaavalla seinämateriaali huomioiden.

Muuta huomioitavaa:

Sijoituskohdat mitattava ja katselmoitava ennen suunnittelua.

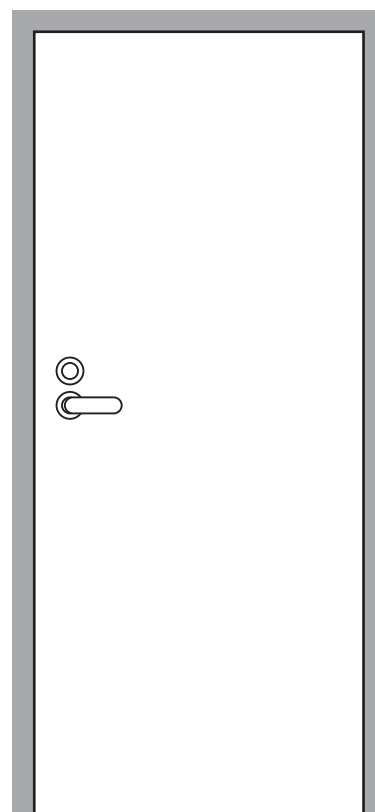

POS14 Symbolitilakyltit asiakastiloihin

Tehtävä, sijainti, sisältö:

Toiminnon sijainnin osoittaminen oven vieressä. Sisältönä symboli sekä tekstivastine, myös pistekirjoituksella. Teksti kahdella kielellä, suomi ja ruotsi. Pistekirjoitus kahdella kielellä, suomi ja ruotsi.


Opastemalli: Alumiinikomposiitti, 5 mm pyöristys kulmissa.

Kohotulostus pisteissä, pisteet braille-standardin mukaan.

Koko: 150 mm x 210 mm tai 210 mm x 210 mm, koko valitaan kohteen mukaan.

Tekstikoot:

- suomeksi Barlow Bold, ison kirjaimen korkeus 15 mm
- ruotsiksi Barlow Bold Italic, ison kirjaimen korkeus 15 mm
- pistekirjoitus braille-standardin mukaan 27 pt.

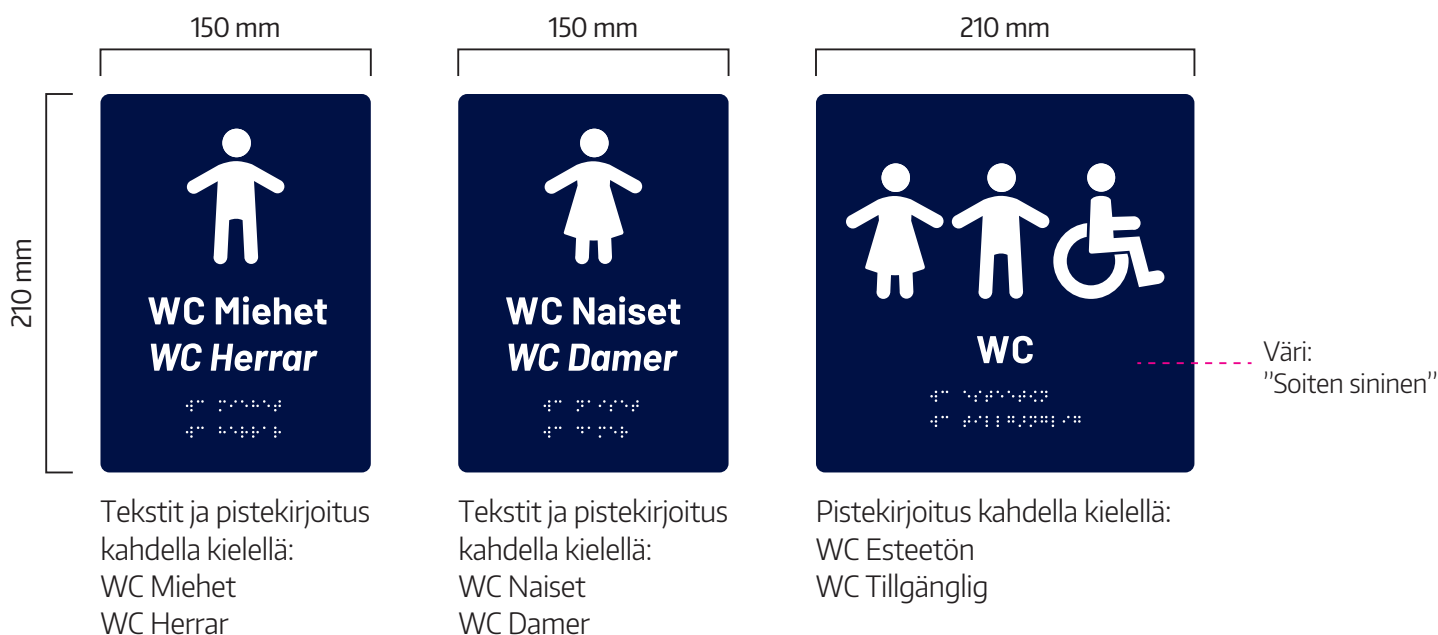

Asennus:

Sijainti seinässä oven aukeamispuolella katseen korkeudella. Opasteen yläreuna esimerkiksi 1500 mm korkeudella ja etäisyys karmista 50 mm. Kiinnitys teipillä tai vastaavalla seinämateriaali huomioiden.

Muuta huomioitavaa:

Sijoituskohdat mitattava ja katselmoitava ennen suunnittelua.

